

Sähköautojen latauspisteet

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025

Julkaisuvapaa 25.08.2026

Sähköautojen latauspisteet

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025

Kaikki vastaajat (n=2 835)

36 %

Toteutettu vähintään
1 latauspiste

52 %

Taloyhtiössä 1-5
latauspistettä

54 %

Latauspisteen teho
vähintään 11 kW*

26 %

Ei tiedä, onko
dynaamista
kuormanhallintaa

Latauspisteiden yleisyys taloyhtiöissä

Onko taloyhtiössänne toteutettu vähintään yksi (1) sähköautojen latauspiste?

■ Ei ■ EOS ■ Kyllä




Kerrostalot (n=1 958), rivitalot (n= 877), kaikki vastaajat (n= 2 835)

Lähde: Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025

Latauspisteet kerrostaloissa

Kerrostalo-yhtiössä vähintään yksi latauspiste


Kyllä -vastausten osuus [%]

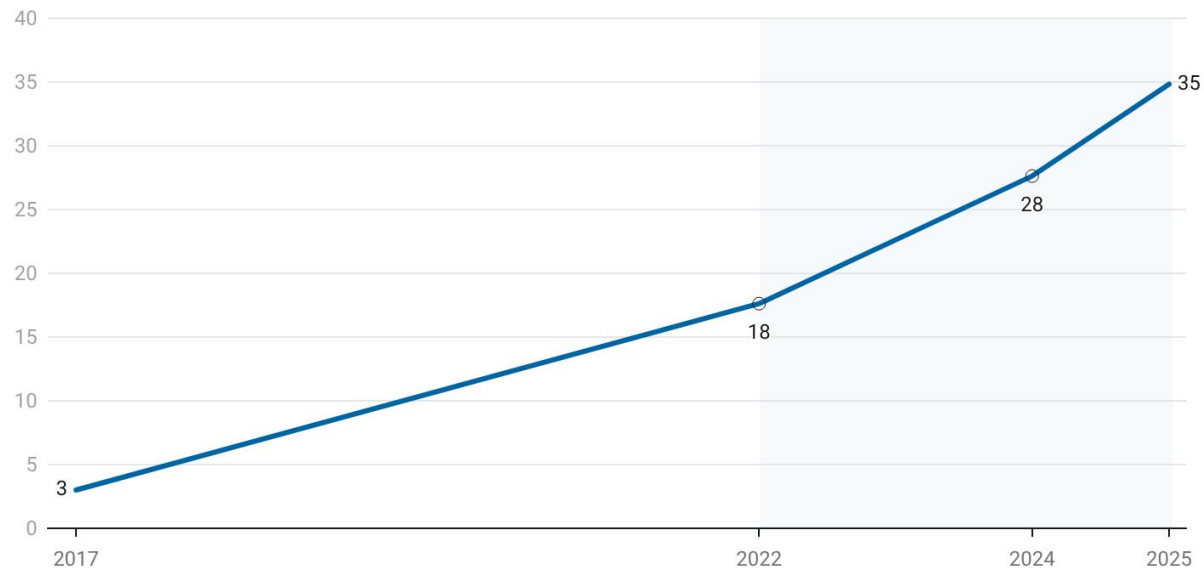

2017: Gaselli -hankkeen kysely (VTT, Motiva, Kiinteistöliitto) / 2022: Kiinteistöliiton Energia- ja ilmastokysely 2022 / 2024: Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri, kevät / 2025: Kiinteistöliiton Energia- ja ilmastokysely 2025

Vähintään yksi latauspiste asennettuna kerrostalo-yhtiössä, Kyllä -vastausten osuus


- Kaikki vastaajat 35 %
- Helsinki-Uusimaa 42 %
- Länsi-Suomi 33 %
- Etelä-Suomi 31 %
- Pohjois- ja Itä-Suomi 25 %

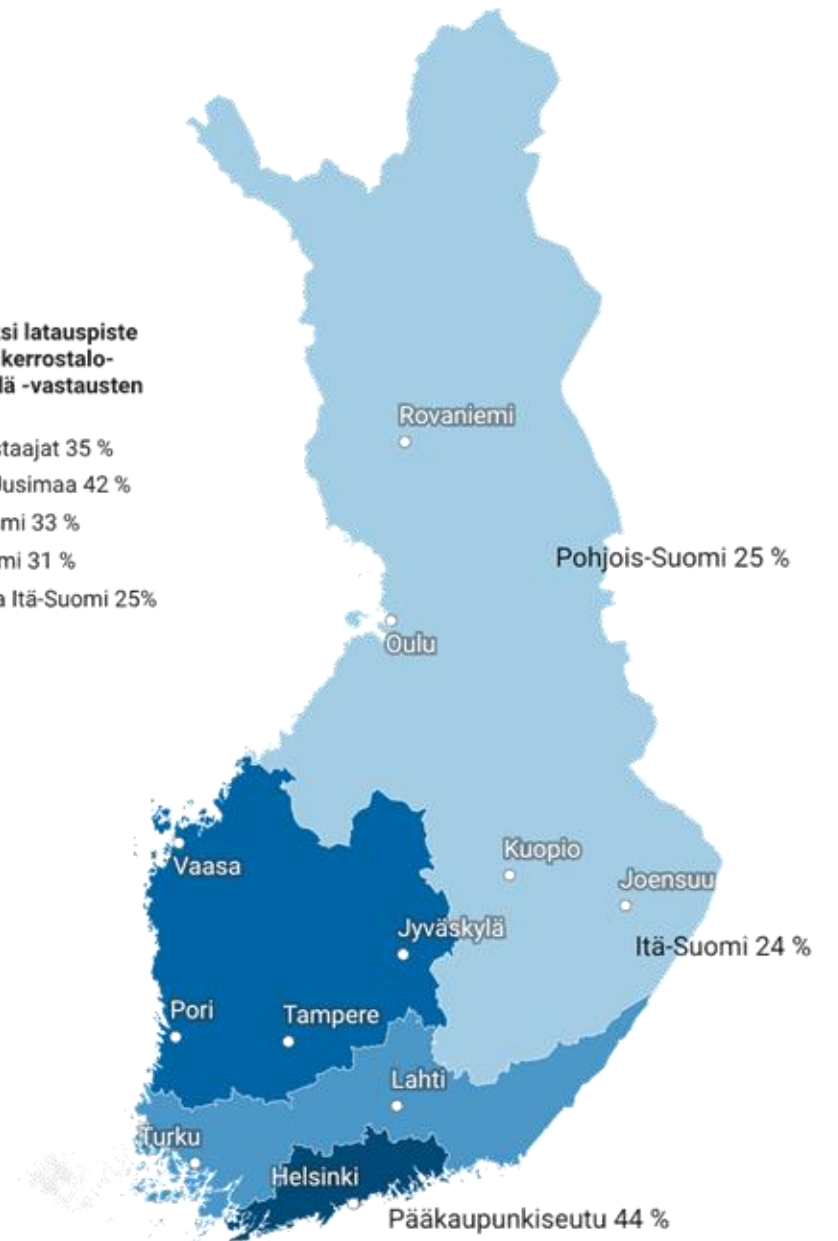

Montako latauspistettä per kerrostaloyhtiö?

Osuus kerrostalovastaajista, joilla vähintään yksi (1) latauspiste asennettuna [%]

1 kpl 2–5 kpl 6–10 kpl 11–15 kpl 15–20 kpl yli 20 kpl



n= 682 / 35 prosentissa kaikista kerrostaloyhtiöistä on vähintään yksi latauspiste

Lähde: Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025

Latausteho ja kuormanhallinta kerrostaloissa

Tyypillinen latausteho kerrostaloissa

Osuus kerrostalovastaajista, joilla vähintään yksi (1) latauspiste asennettuna [%]

1,8 kW 3,7 kW 11 kW 22 kW En osaa sanoa

Kaikki vastaukset



Ilman En osaa sanoa -vastauksia



n= 682 / 35 prosentissa rivitaloyhtiövastaajista on vähintään yksi latauspiste


Lähde: Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025

Dynaaminen kuormanhallinta kerrostaloissa

Osuus kerrostalovastaajista, joilla vähintään yksi (1) latauspiste asennettuna [%]

Ei En osaa sanoa Kyllä

Kaikki vastaukset



Ilman en osaa sanoa -vastauksia




n= 682 / 35 prosentissa kerrostaloyhtiövastaajista on vähintään yksi latauspiste

Lähde: Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025

Latauspisteet rivitaloissa

Rivitaloyhtiössä vähintään yksi latauspiste


Kyllä vastausten osuus [%]

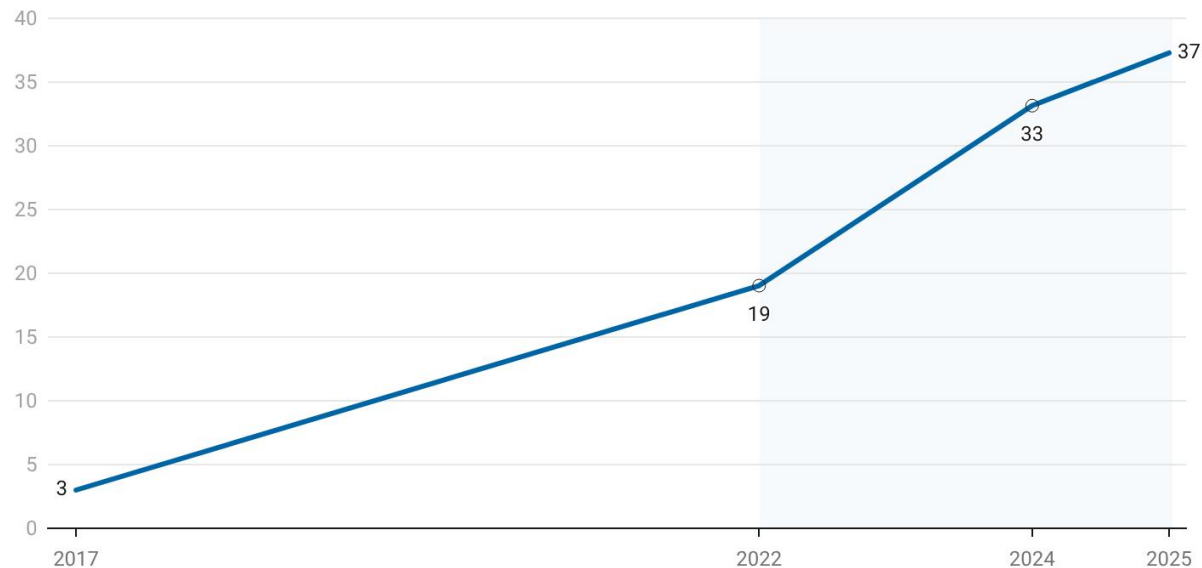

2017: Gaselli -hankkeen kysely (VTT, Motiva, Kiinteistöliitto) / 2022: Kiinteistöliiton Energia- ja ilmastokysely 2022 / 2024: Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri, kevät / 2025: Kiinteistöliiton Energia- ja ilmastokysely 2025


Vähintään yksi latauspiste
asennettuna rivitaloyhtiössä,
Kyllä -vastausten osuus

- Kaikki vastaajat 37 %
- Helsinki-Uusimaa 54 %
- Länsi-Suomi 35 %
- Etelä-Suomi 27 %
- Pohjois- ja Itä-Suomi 18 %

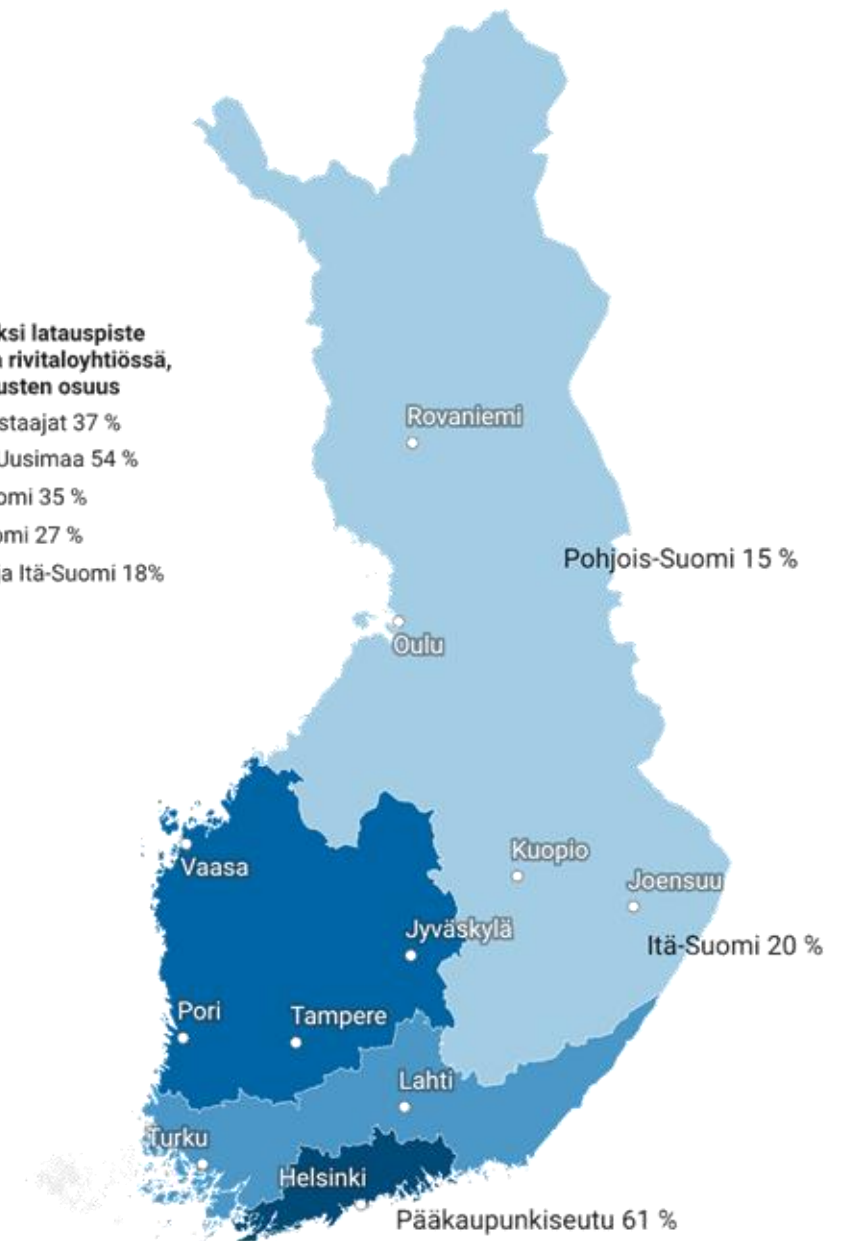

Montako latauspistettä per rivitaloyhtiö?

Osuus rivitalovastaajista, joilla vähintään yksi (1) latauspiste asennettuna [%]

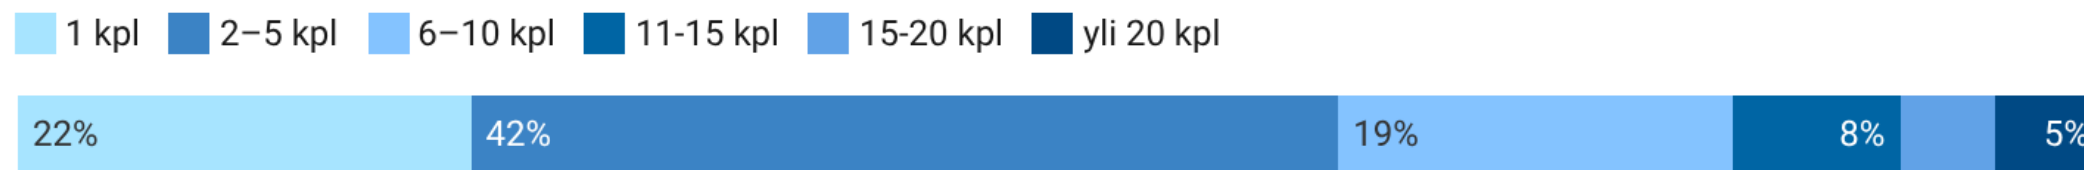

n= 327 / 37 prosentissa kaikista rivitaloyhtiöistä on vähintään yksi latauspiste

Lähde: Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025

Latausteho ja kuormanhallinta rivitaloissa

Tyypillinen latausteho rivitaloissa

Osuus rivitalovastaajista, joilla vähintään yksi (1) latauspiste asennettuna [%]]

1,8 kW 3,7 kW 11 kW 22 kW En osaa sanoa

Kaikki vastaukset



Ilman En osaa sanoa -vastauksia



n= 327 / 37 prosentissa rivitaloyhtiövastaajista on vähintään yksi latauspiste

Lähde: Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025

Dynaaminen kuormanhallinta rivitaloissa

Osuus rivitalovastaajista, joilla vähintään yksi (1) latauspiste asennettuna [%]

Ei En osaa sanoa Kyllä

Kaikki vastaukset



Ilman en osaa sanoa -vastauksia



n= 327 / 37 prosentissa rivitaloyhtiövastaajista on vähintään yksi latauspiste

Lähde: Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025


Taustatiedot kyselystä ja kyselyyn vastanneista

Taustat ja vastaajat

- Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2025 toteutettiin verkkokyselynä 27.11.-14.12.2025. Edellisen kerran vastaavanlainen kysely toteutettiin kevätkesällä 2022.
- Vastaajat olivat Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsentaloyhtiöiden edustajia ja vastauksia saatiin yhteensä 2 835.
- Kokonaisuutena kyselyllä selvitettiin taloyhtiöiden energia-asioiden nykytilannetta, mitä ajatuksia energia- ja ilmastoasiat herättävät taloyhtiöpäättäjissä, mitkä tekijät ohjaavat päätöksiä ja tulisiko taloyhtiöitä tukea taloudellisesti ja millä tavoin.
- Kyselyn tuloksia ei ole painotettu tai normitettu vastaamaan jäsentaloyhtiöiden tai Suomen taloyhtiöiden jakaumaa.


Energia- ja ilmastokysely 2025 vastaajat

Vastaajat (lkm) talotyyppin mukaan

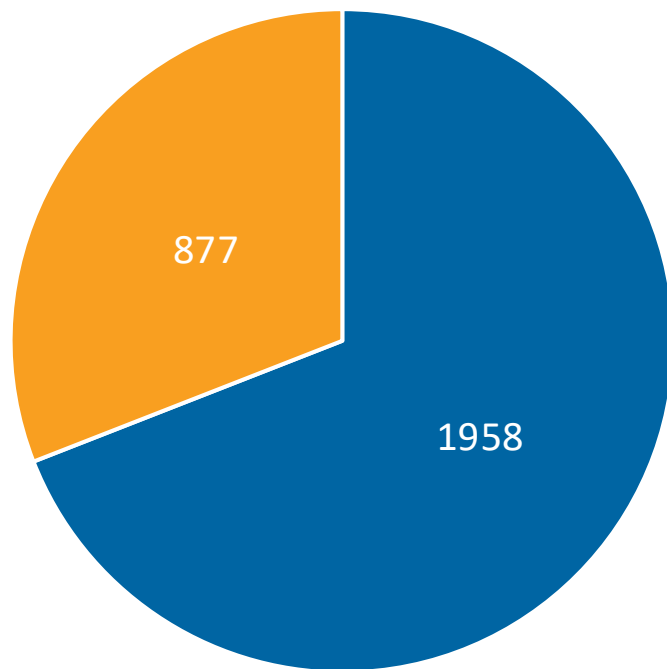

■ Kerrostalot ■ Rivitalot*


Vastaajat (lkm) roolin mukaan

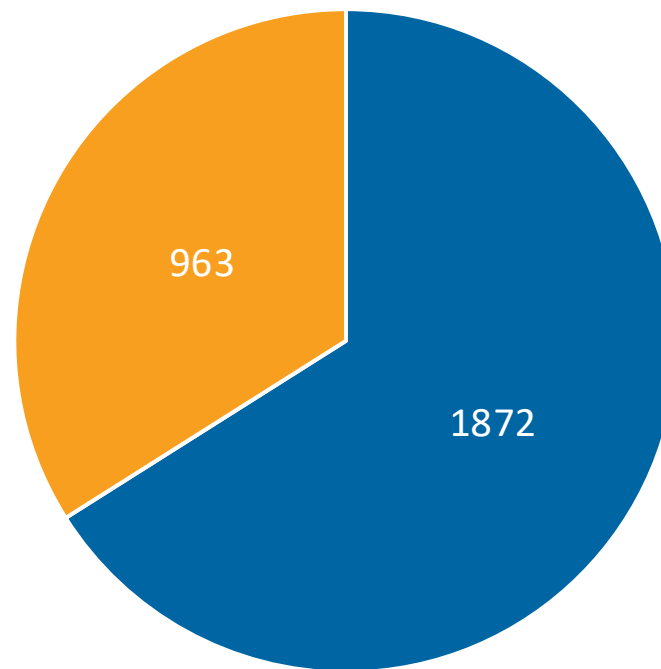


■ Hallituksen pj ■ Hallituksen jäsen

Energia- ja ilmastokysely 2025 vastaajat

Vastaajat taloyhtiön rakennusvuoden mukaisesti

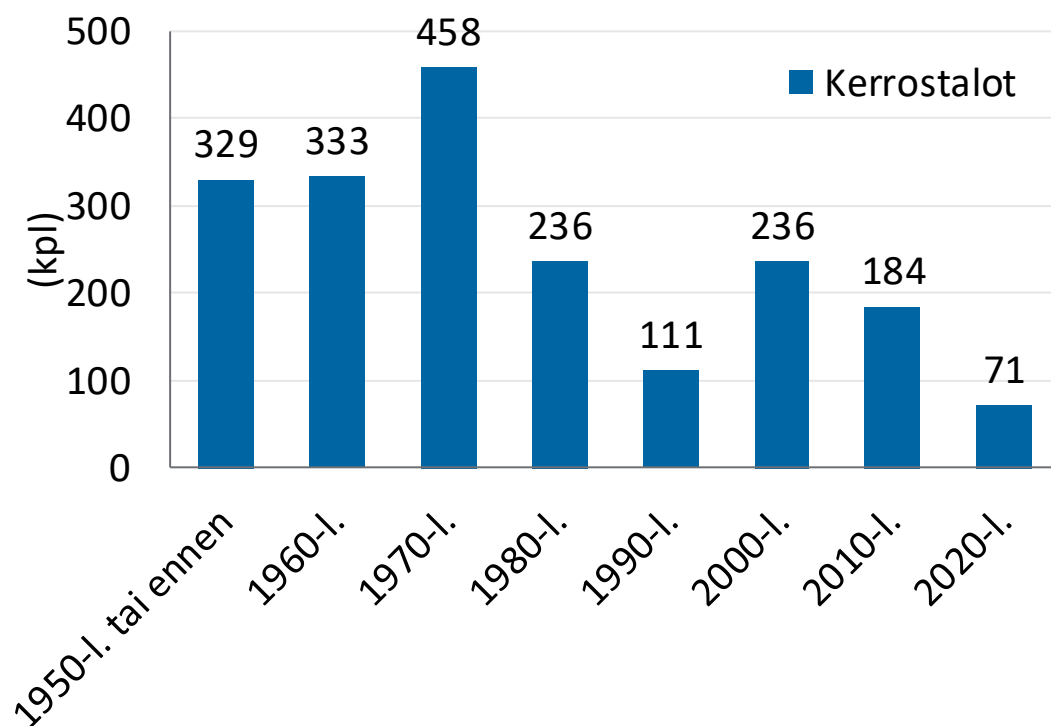


Vastaajat taloyhtiön rakennusvuoden mukaisesti

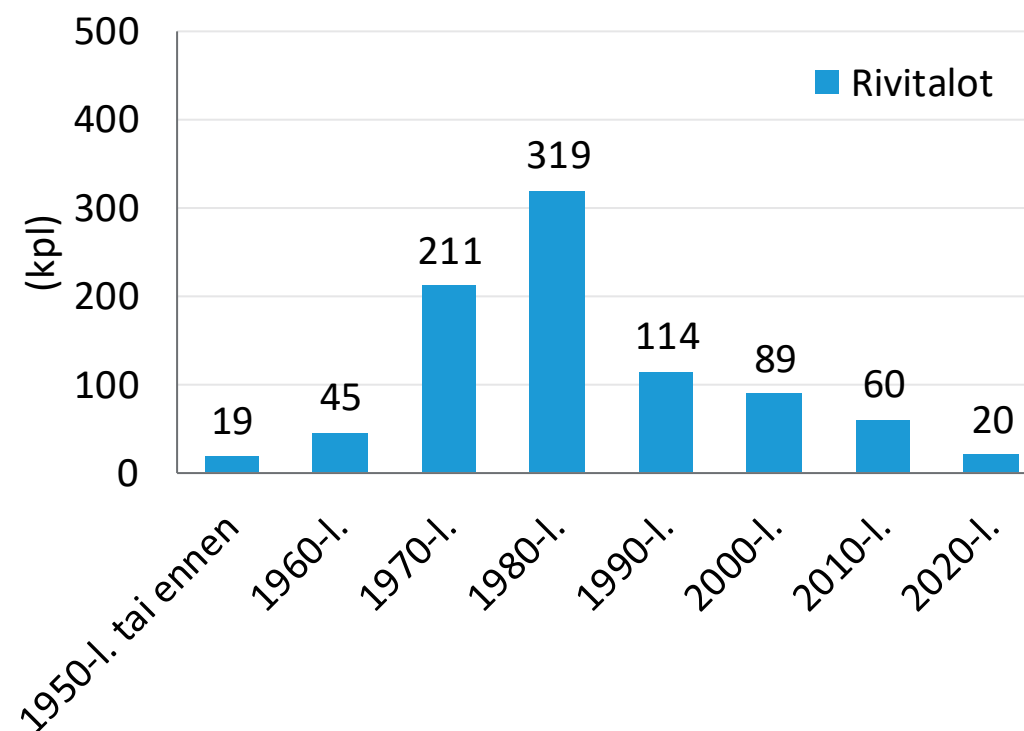


Energia- ja ilmastokysely 2025 vastaajat

Vastaajat aluekohtaisesti

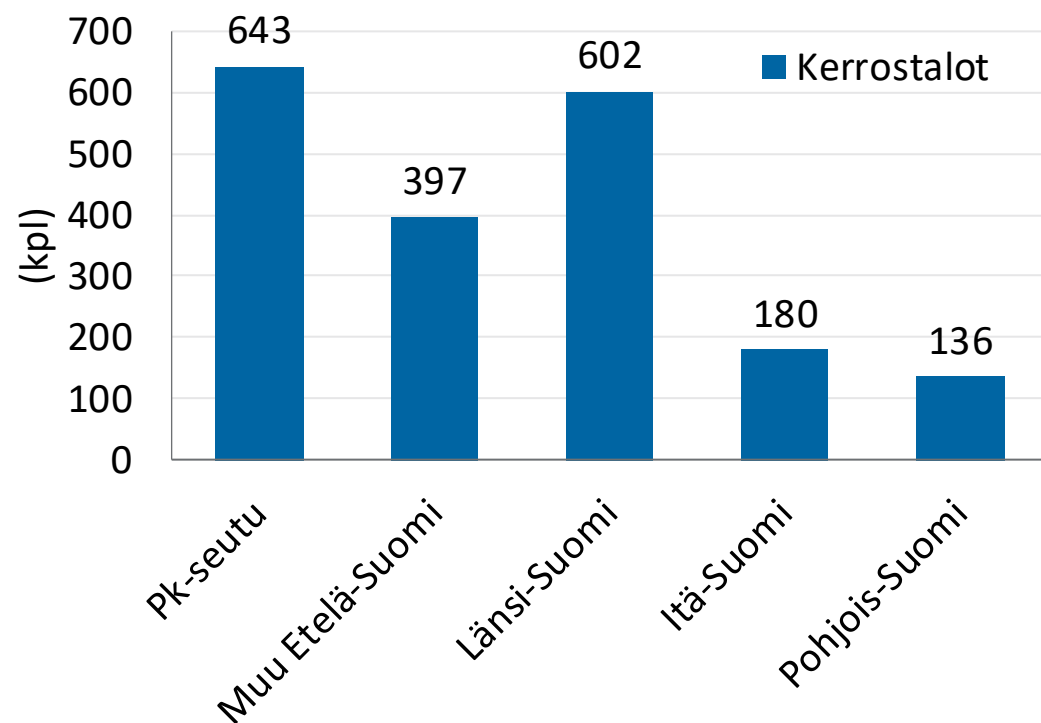


Vastaajat aluekohtaisesti

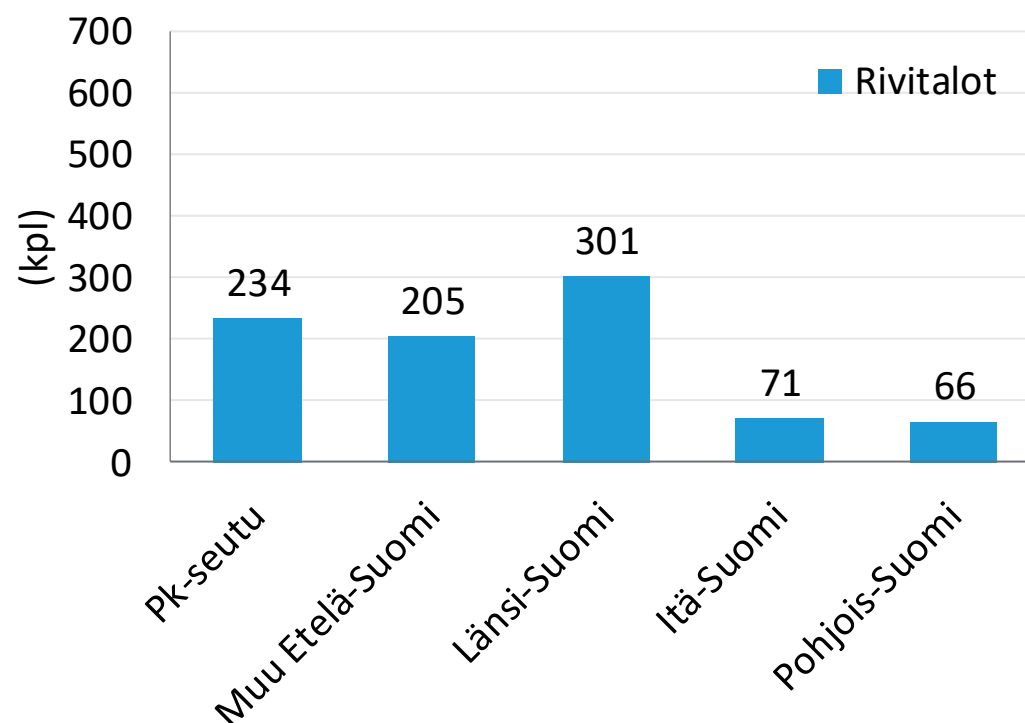


Energia- ja ilmastokysely 2025 vastaajat

Vastaajat huoneistojen lukumäärän mukaisesti

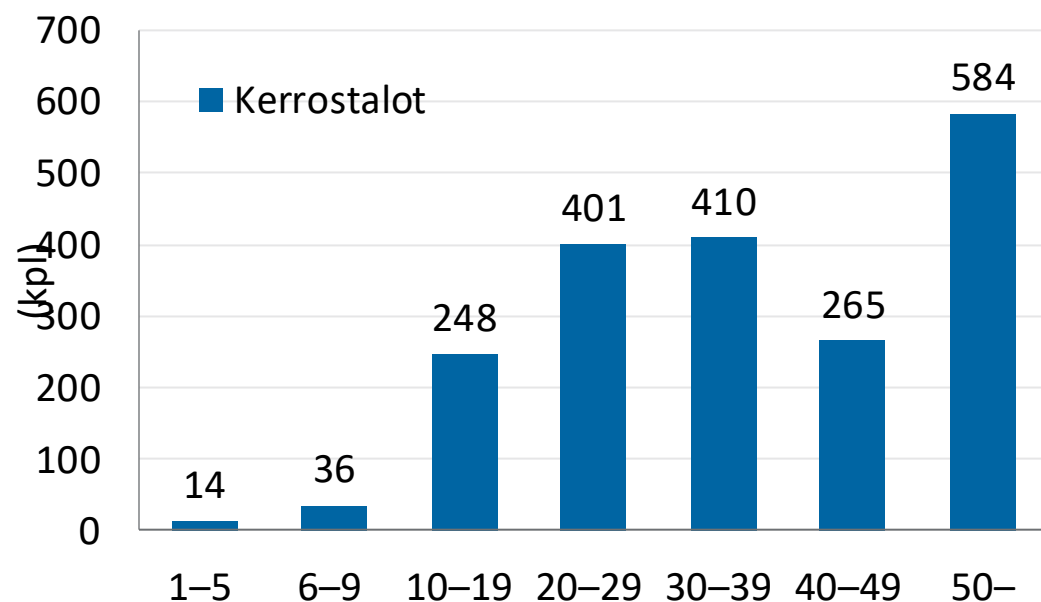


Vastaajat huoneistojen lukumäärän mukaisesti

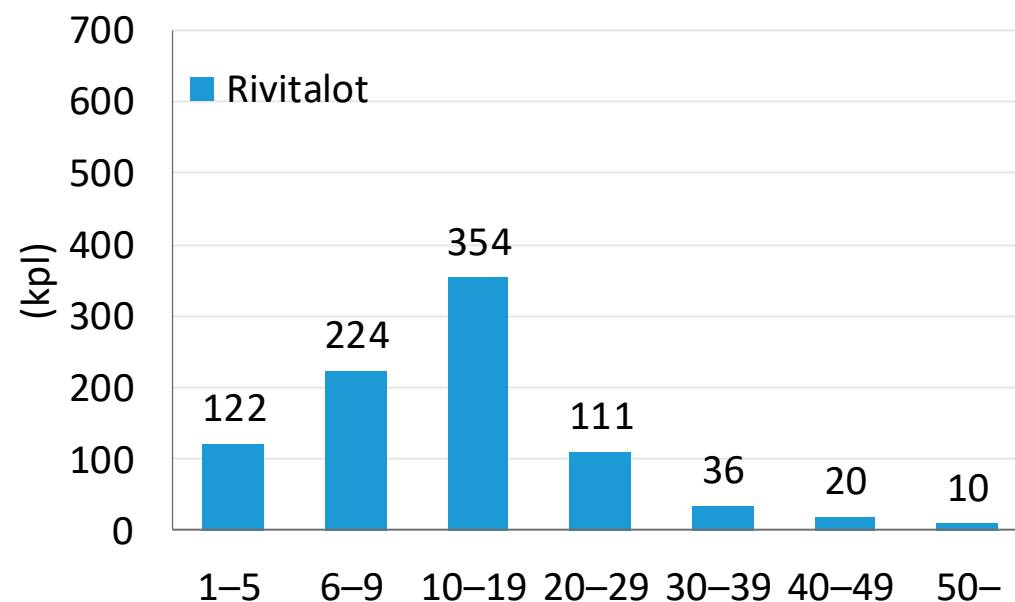


Mikä on kerrostaloyhtiönne päälämmitystapa?

Energia- ja ilmastokysely 2025

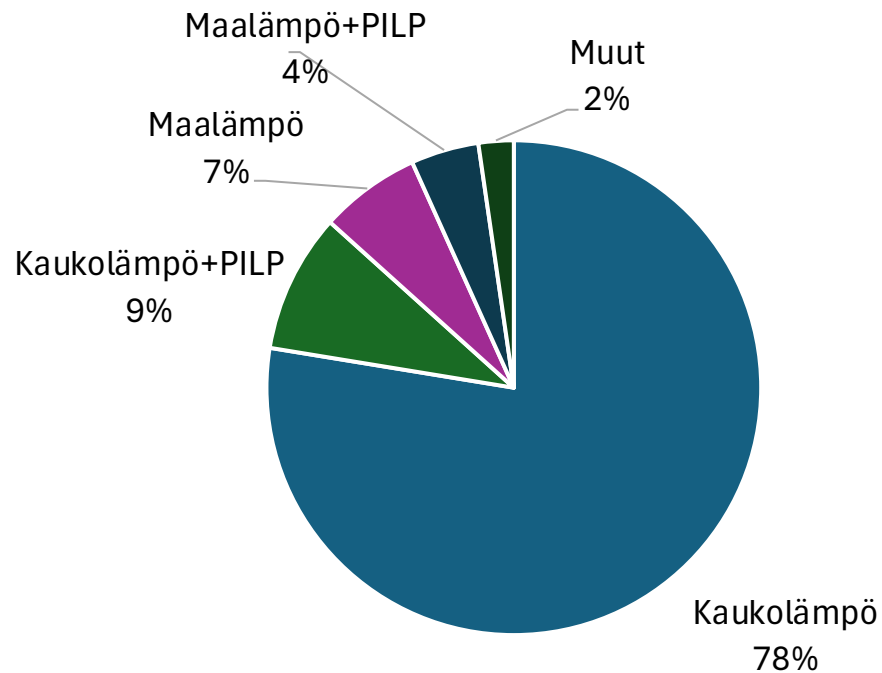


Energia- ja ilmastokysely 2022

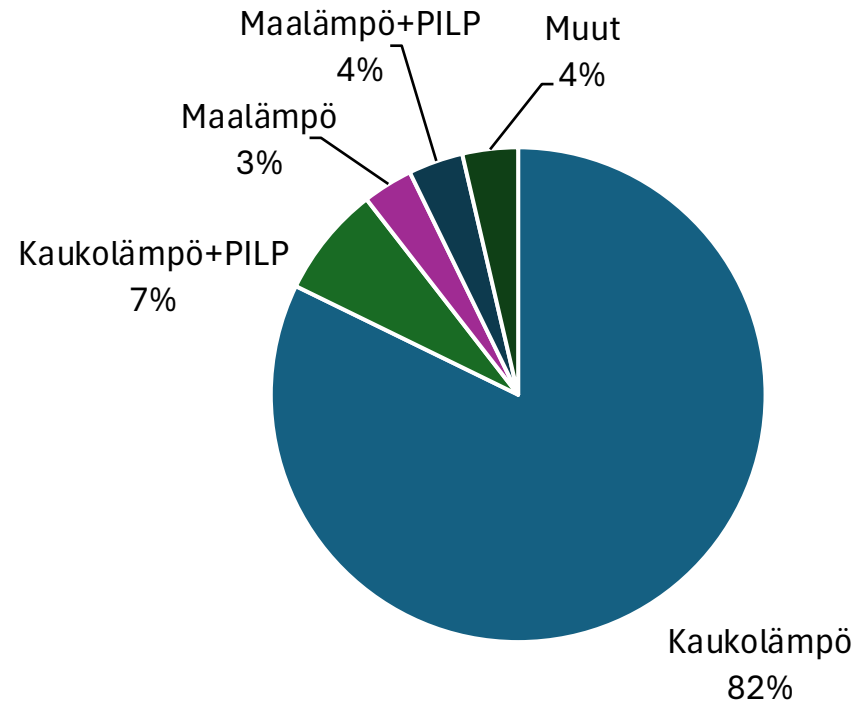


Mikä on rivitaloyhtiönne päälämmitystapa?

Energia- ja ilmastokysely 2025

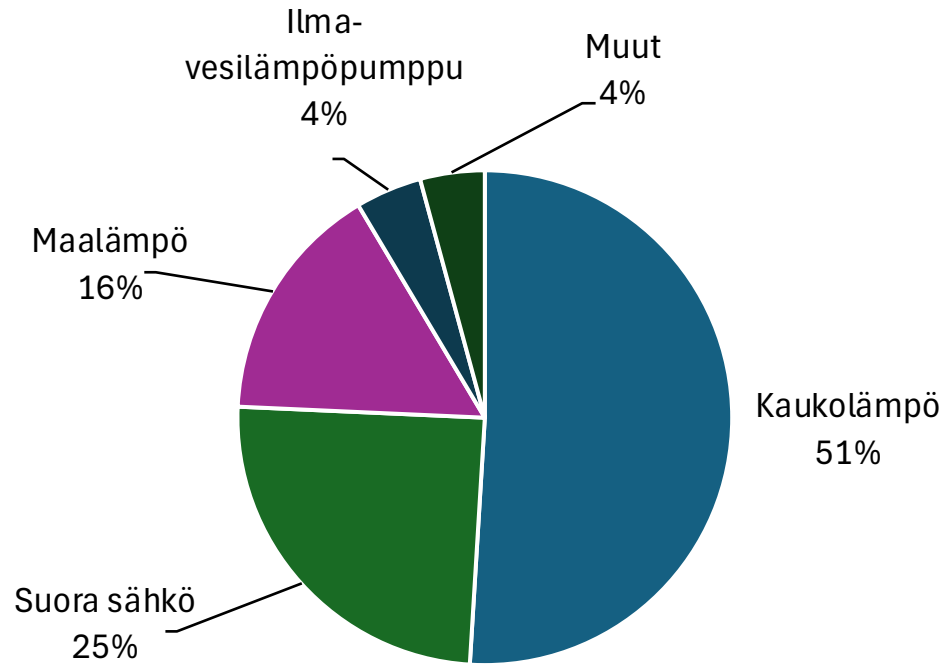

Energia- ja ilmastokysely 2022

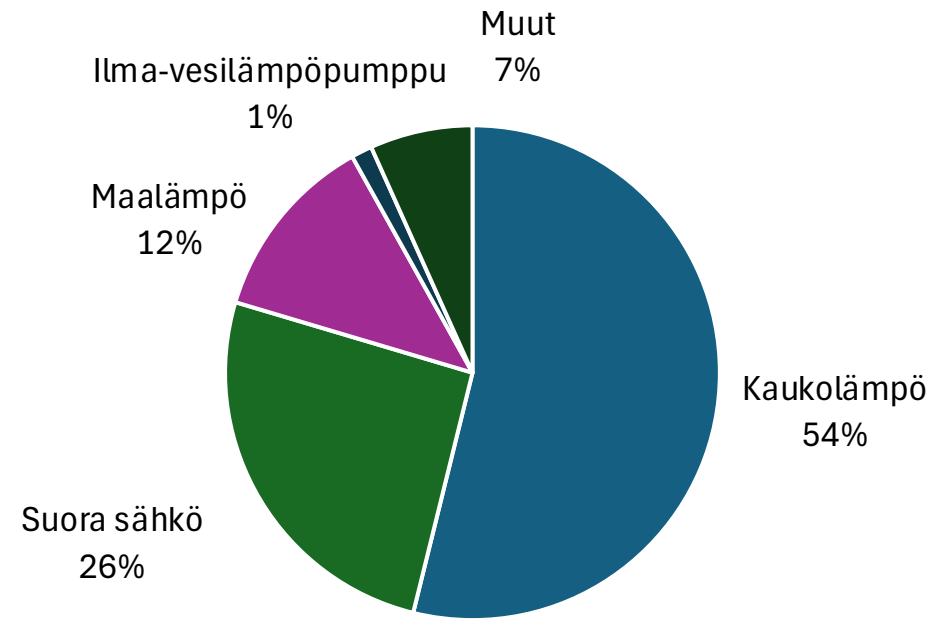



KIINTEISTÖ LIITTO

Suomen Kiinteistöliitto ry

Petri Pylsy

johtava asiantuntija (energia ja ilmasto)

(09) 1667 6225

petri.pylsy@kiinteistoliitto.fi

www.kiinteistoliitto.fi



kiinteistoliitto



kiinteistoala